




- MERKNAD:**
- ① Det etableres lavbrekk/liten grøft på begge sider av gang- og sykkelveg. Det bør settes en bredde på 1,5 m til formålet.
  - ② Eksisterende stikkledninger (AF og vann) frakobles og blindes.
  - ③ Hydrant 34248 utgår. Hydrant og vannledning Ø100 fjernes.
  - ④ Eksisterende vannkum 92536 erstattes av ny kum V1.
  - ⑤ AF Ø225 bør filmes. Må avklares i detaljeringsfasen om denne skal videreføres eller ikke. Evt. sluk tilkoblet denne må ivaretas.
  - ⑥ Alternativ 2 slokkevann: Nedgravd privat slokkevannstank. 108 m<sup>3</sup>. 2x Ø2500 mm. Lengde 11 m.

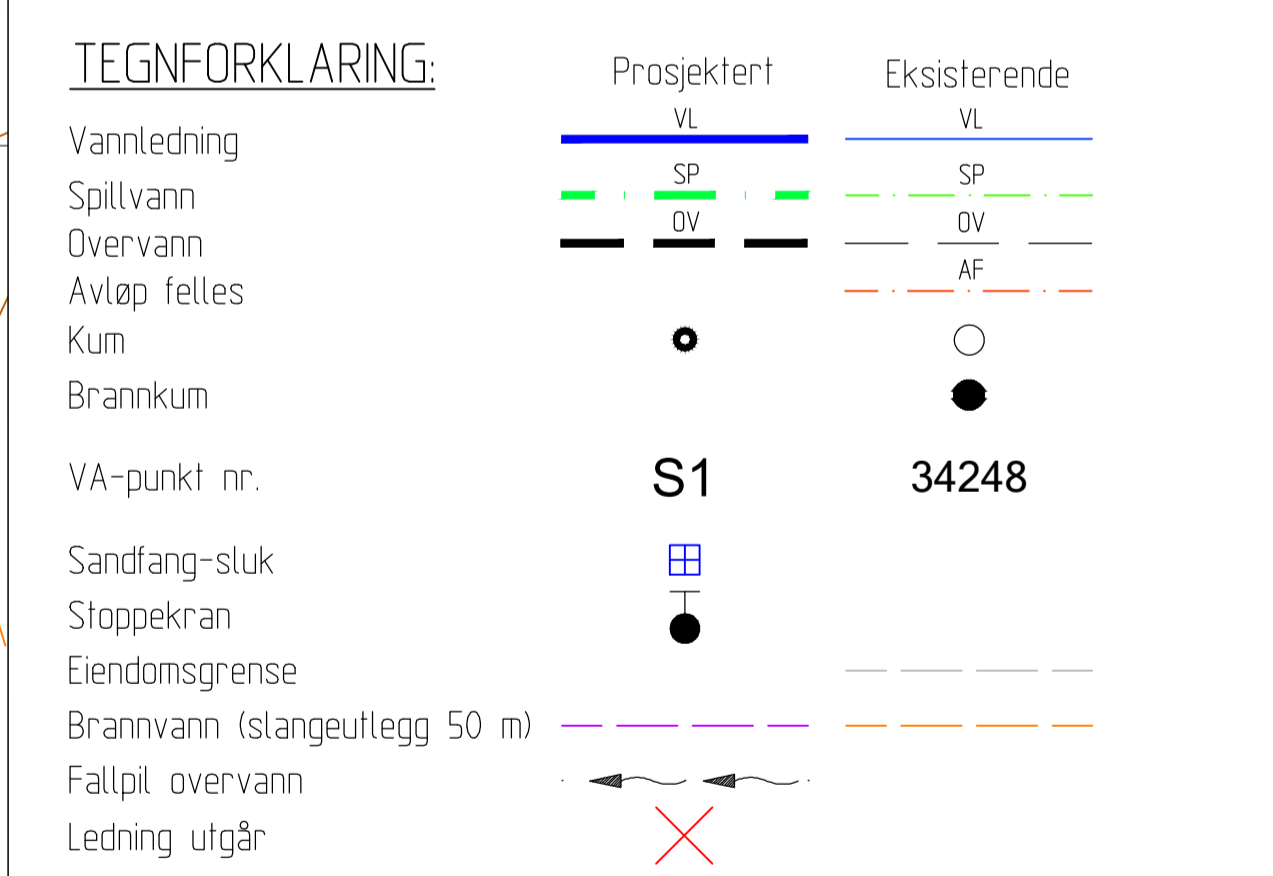

A 02	Brannvannstank flyttet iht. kommunens tilbakemelding 08.03.2022	novent	noanet	noped	24.03.2022
A 01	Endringer iht. Bode kommunes tilbakemelding dater 12.01.2022	novent	noanet	noped	23.02.2022
Status	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
Statsbygg	Bufetat	novent	noobje	noped	14.12.2021
Bode behandlingssenter		Målestokk	1:250	Format	A1
Oversiktstegning VA0		Oppdragsleder	Zen Musthaq		
VA0-rammeplan		Koordinatsystem	UTM 33	Oppdragsnr.	10225392
SWECO Norge AS		Løpenummer	H100	Rev	02